UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND M.K. 1/50

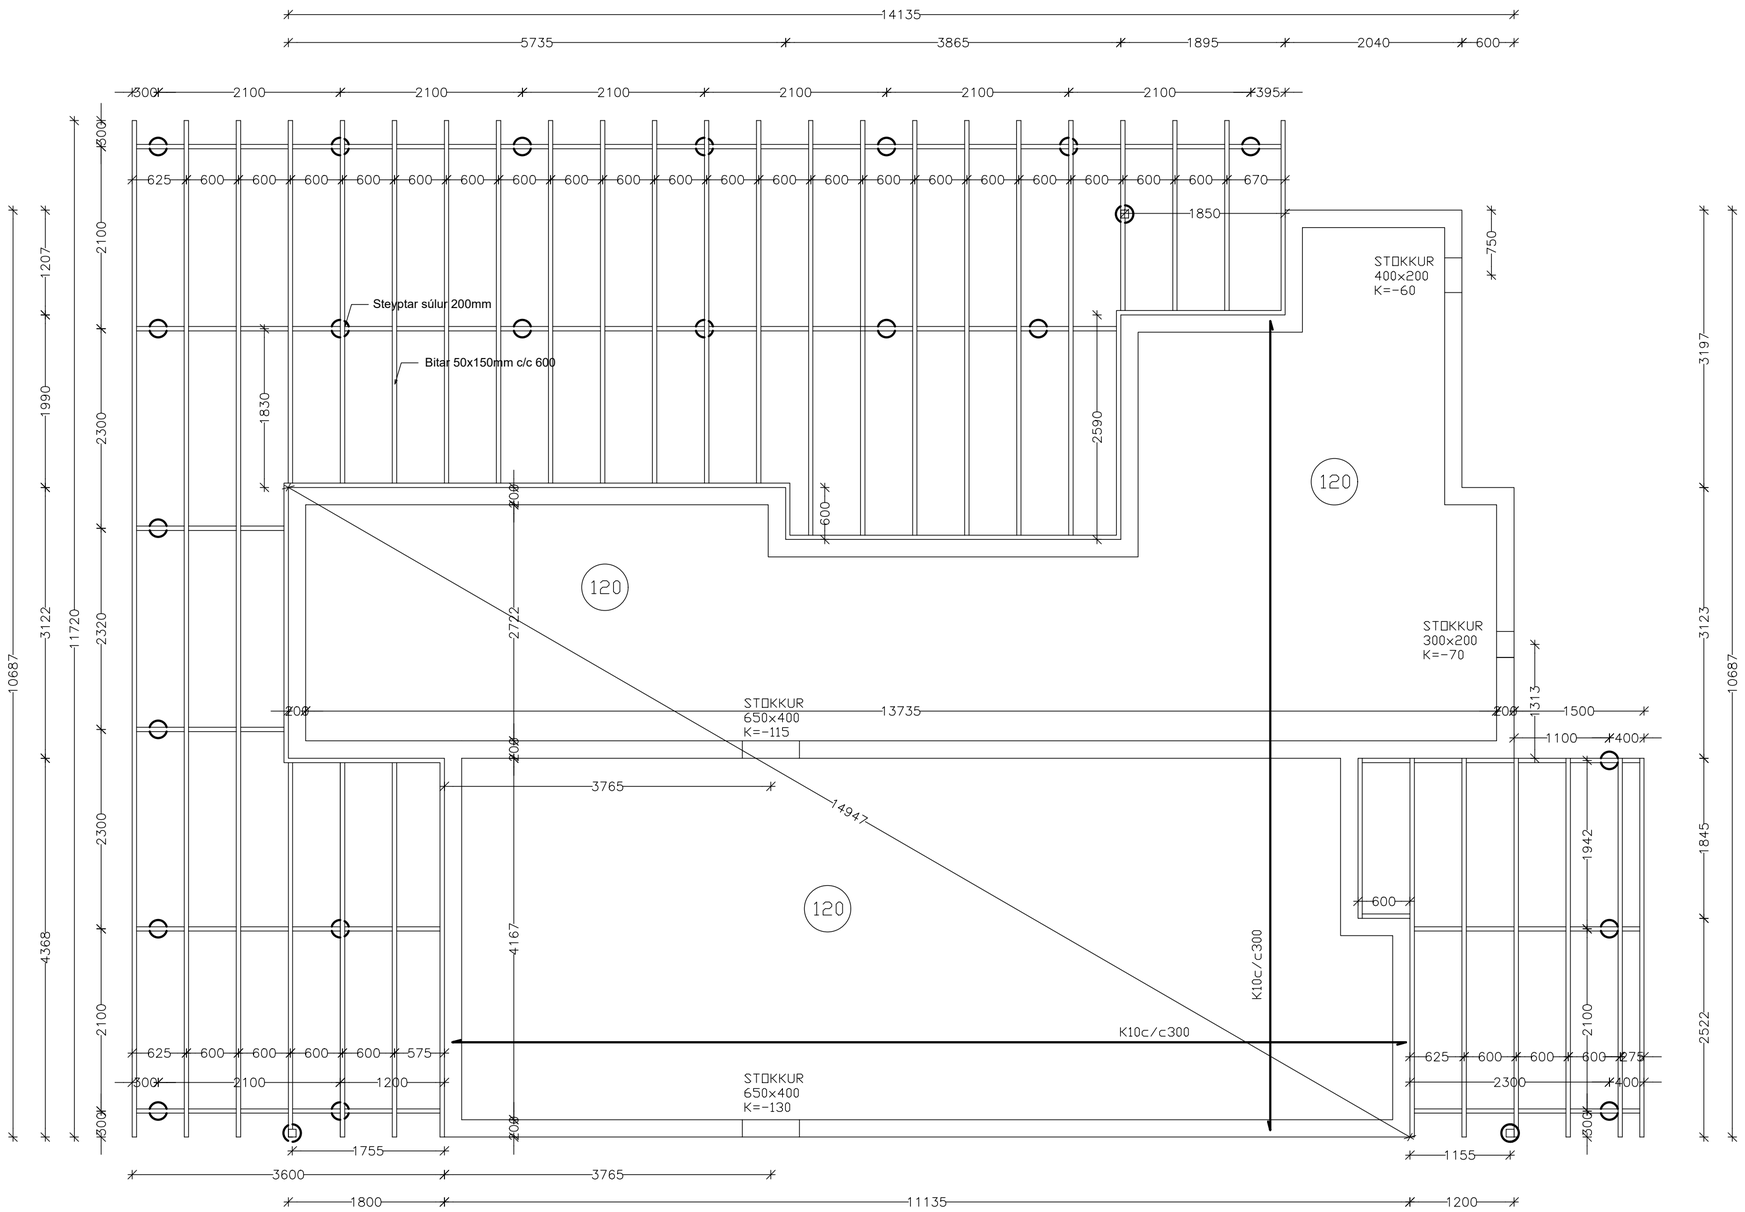

UNDIRSTÖÐUR DEILI M.K. 1/20

SNIÐ A-A
útveggur sökkla

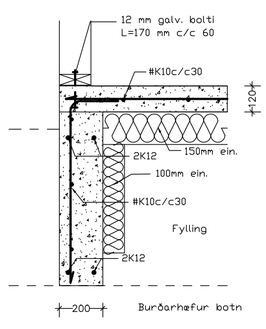

SNIÐ B-B
millisökklar

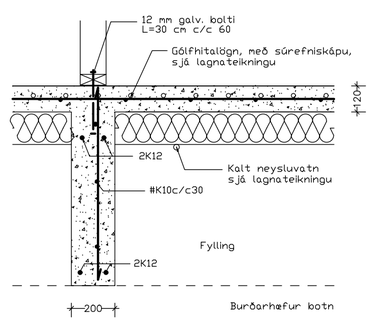

SNIÐ C-C
súluundirstöður

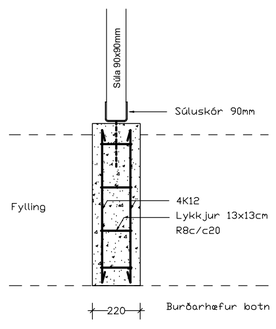

SKÝRINGAR

Grafa skal fyrir sökklum niður á klöpp. Allt lífrænt efni skal fjarlægt úr grunni.
Fyllingarefni innan í og umhverfis sökkla skal vera frostfrítt efni og þjappað í mest 300 mm lögum og bleytt.
Fyllingarefni og þjöppun skal uppfylla kröfur ÍST 15.
Álagsforsendur: Mesta reiknað álag frá sökklum er 0,06 MN/m2.
Járnagrind botnplötu og sökkla sé K10c/c300. Efst og neðst í sökkla komi 2K12
Steypugæði C-25
Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.

hagtækni
tækniþjónusta Refsholti 7, Skorradal sími 861 7252

VERK: Refsholt 21, Hálsum Skorradal
VERK NR.: 358
TEIKNING: Sumarhús
Undirstöður og botnplata Grunnmynd 1/50
TEIKN. NR.: 201
DAGS.: 2. apríl 2019
BREYTT: 22. maí 2020
TEIKNAÐ: Ingólfur Margeirsson 070252-3099
SAMÞ.